




APPLY STANDARD: UL 1778
Information technology equipment-Safety

1 / MOUNTING ON 2U & 3U UPS.

2 / MOUNTING INSIDE RACK ENCLOSURE. (back, front, sides).

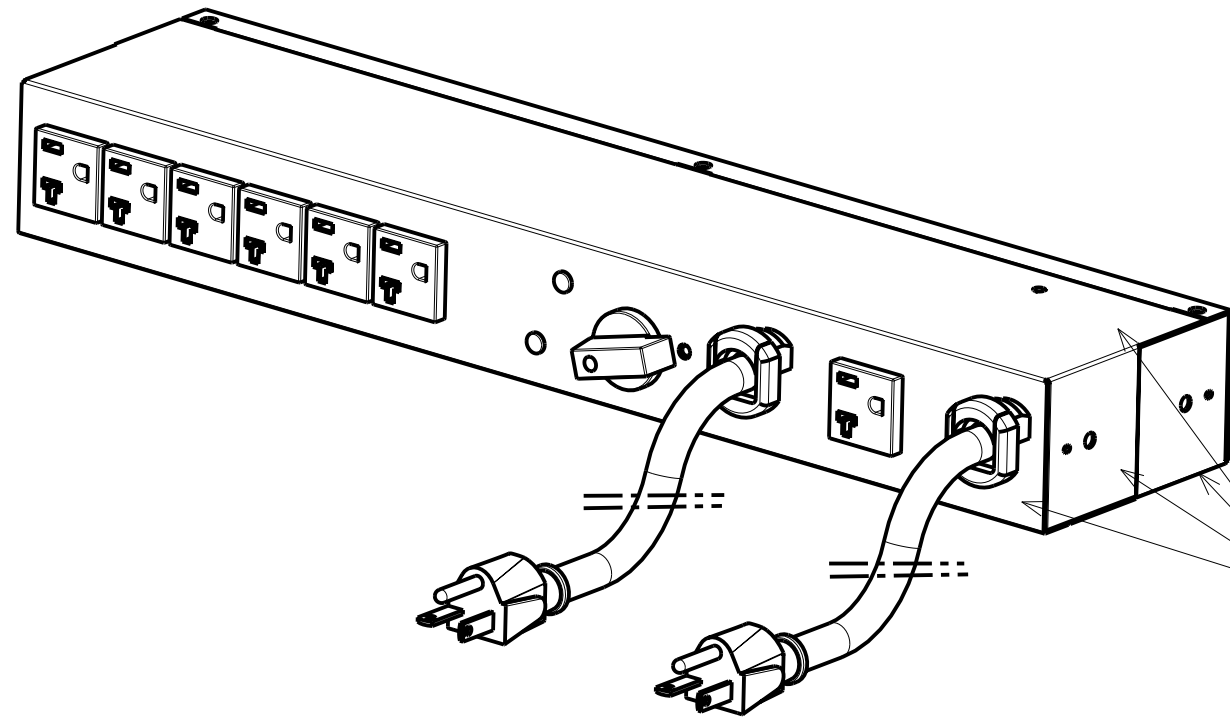

All visible sheetmetal faces: class B for painted part
(see document ref. STDAIN34)

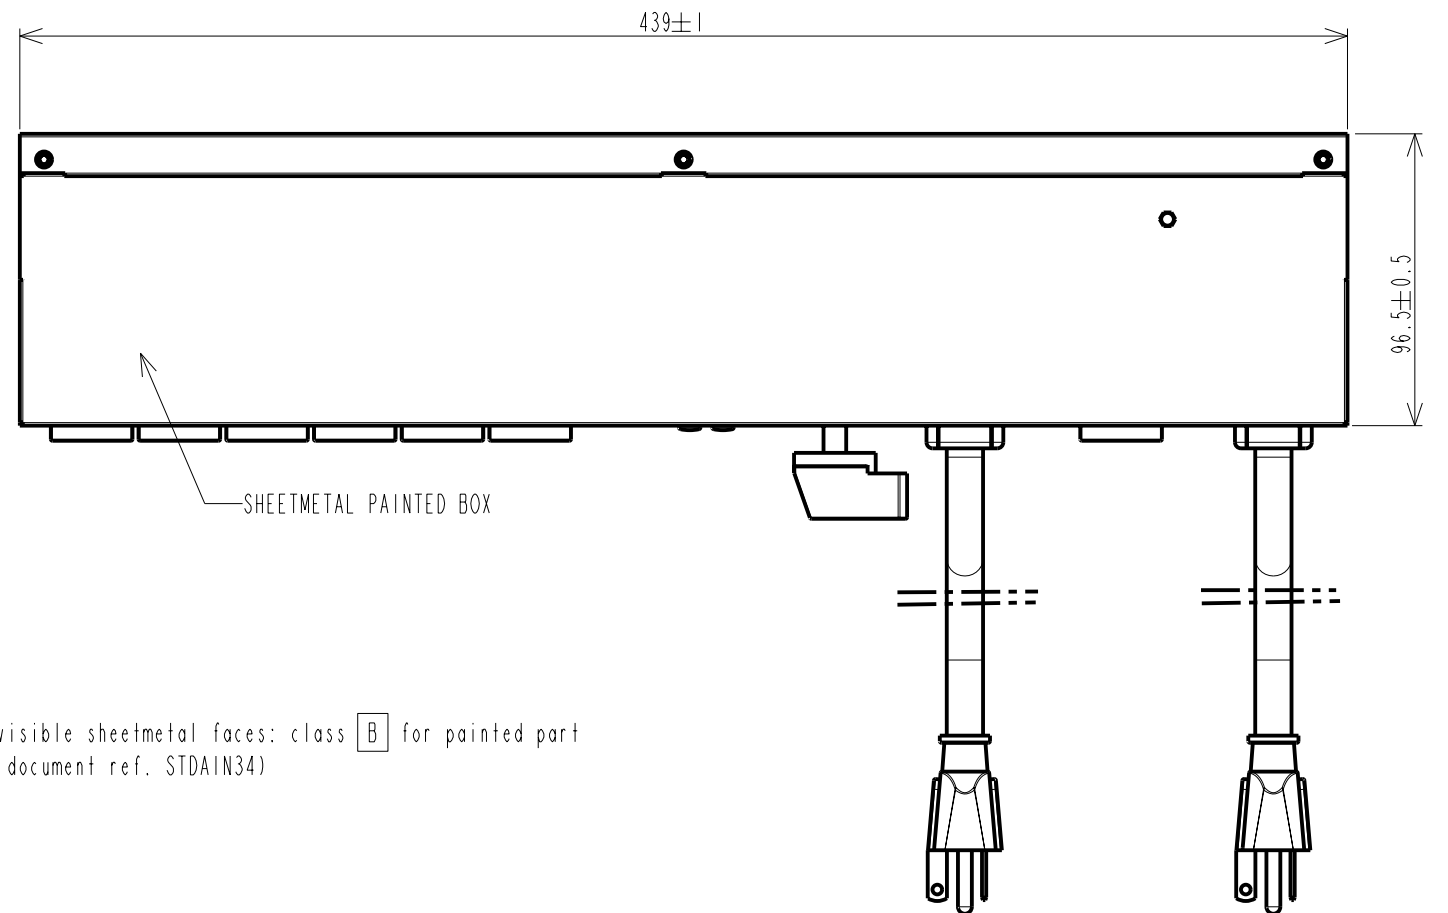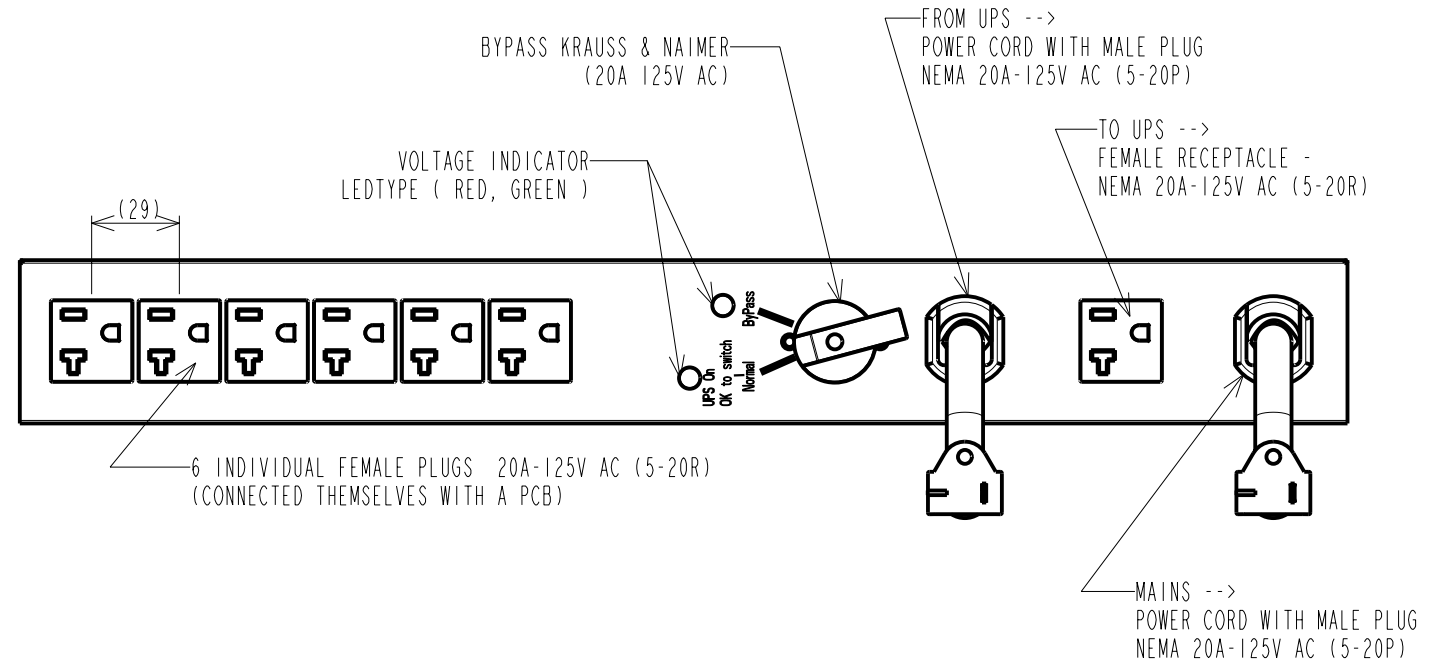

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de MGE UPS Systems SA et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers sans son accord écrit. All technical information contained in this document is the exclusive property of MGE UPS Systems SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent.

AB	16/01/08		Outlets Socket replaced by individual plugs (already UL listed)	ZANIER	-FZA-	STAUB	-IST-				
AA	30/11/07		Edition originale/first issue	ZANIER	-FZA-	STAUB	-IST-				
Ind	Date	Note appl	Modification/modification	Nom/name	Visa	Nom/name	Visa	Archiv.			
rev	date	appl.memo		Realise/prepared		Approuve/approved		micro-filmed			

Ech. scale	0.40	Projet project	HOT SWAP BOX	
		Dossier folder		
			Code diffusion distribution code	
			Unite/department	Scé R&D MGE
			Ind/rev	Folio/sheet
			3.4.0.0.8.6.1.IIX.A	AB 1/1